


 Zone à contraintes faibles :
application des prescriptions de la MISE 49

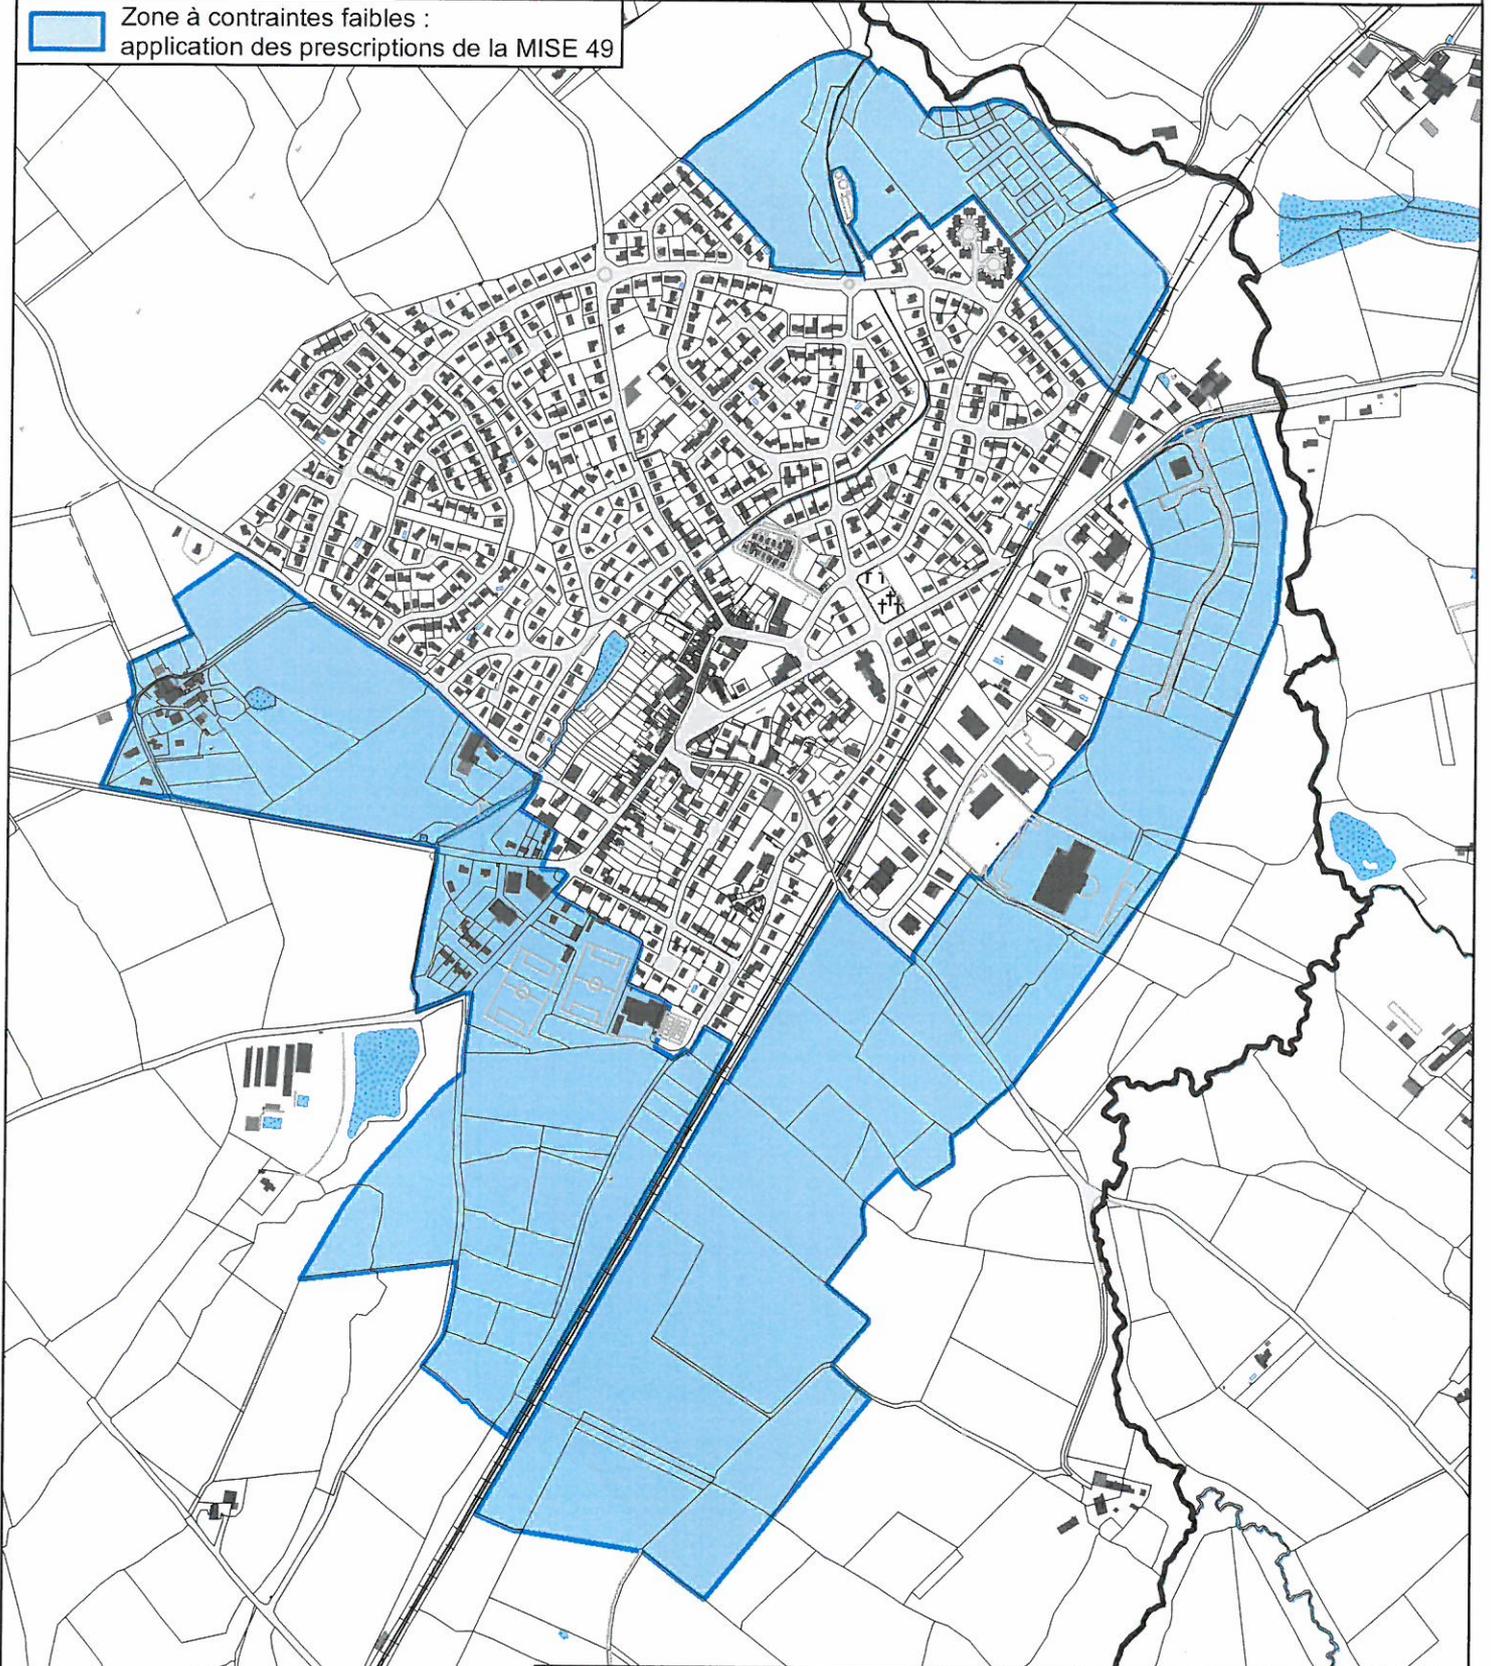

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS
Service Exploitation Eau et Assainissement
Hôtel d'Agglomération
Rue Saint-Bonaventure - BP 62111 - 49321 CHOLET CEDEX
Tel : 02.44.09.25.45 - Fax : 02.44.09.25.48
cac@agglo-choletais.fr

Auteur: N. Roland

Date: 10/02/2014

Nom: SC_Zonage_EU_EP

0 250 500 750
Mètres



1:10 000