



Ouest

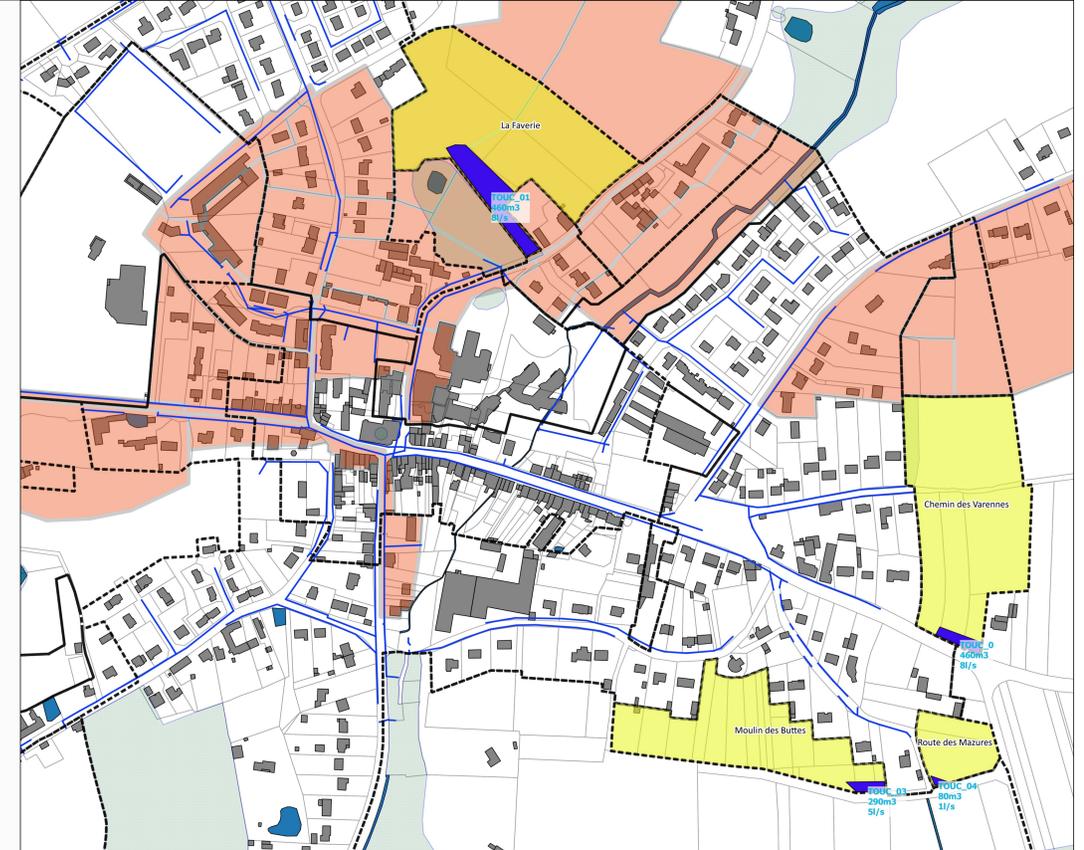

Zoom centre

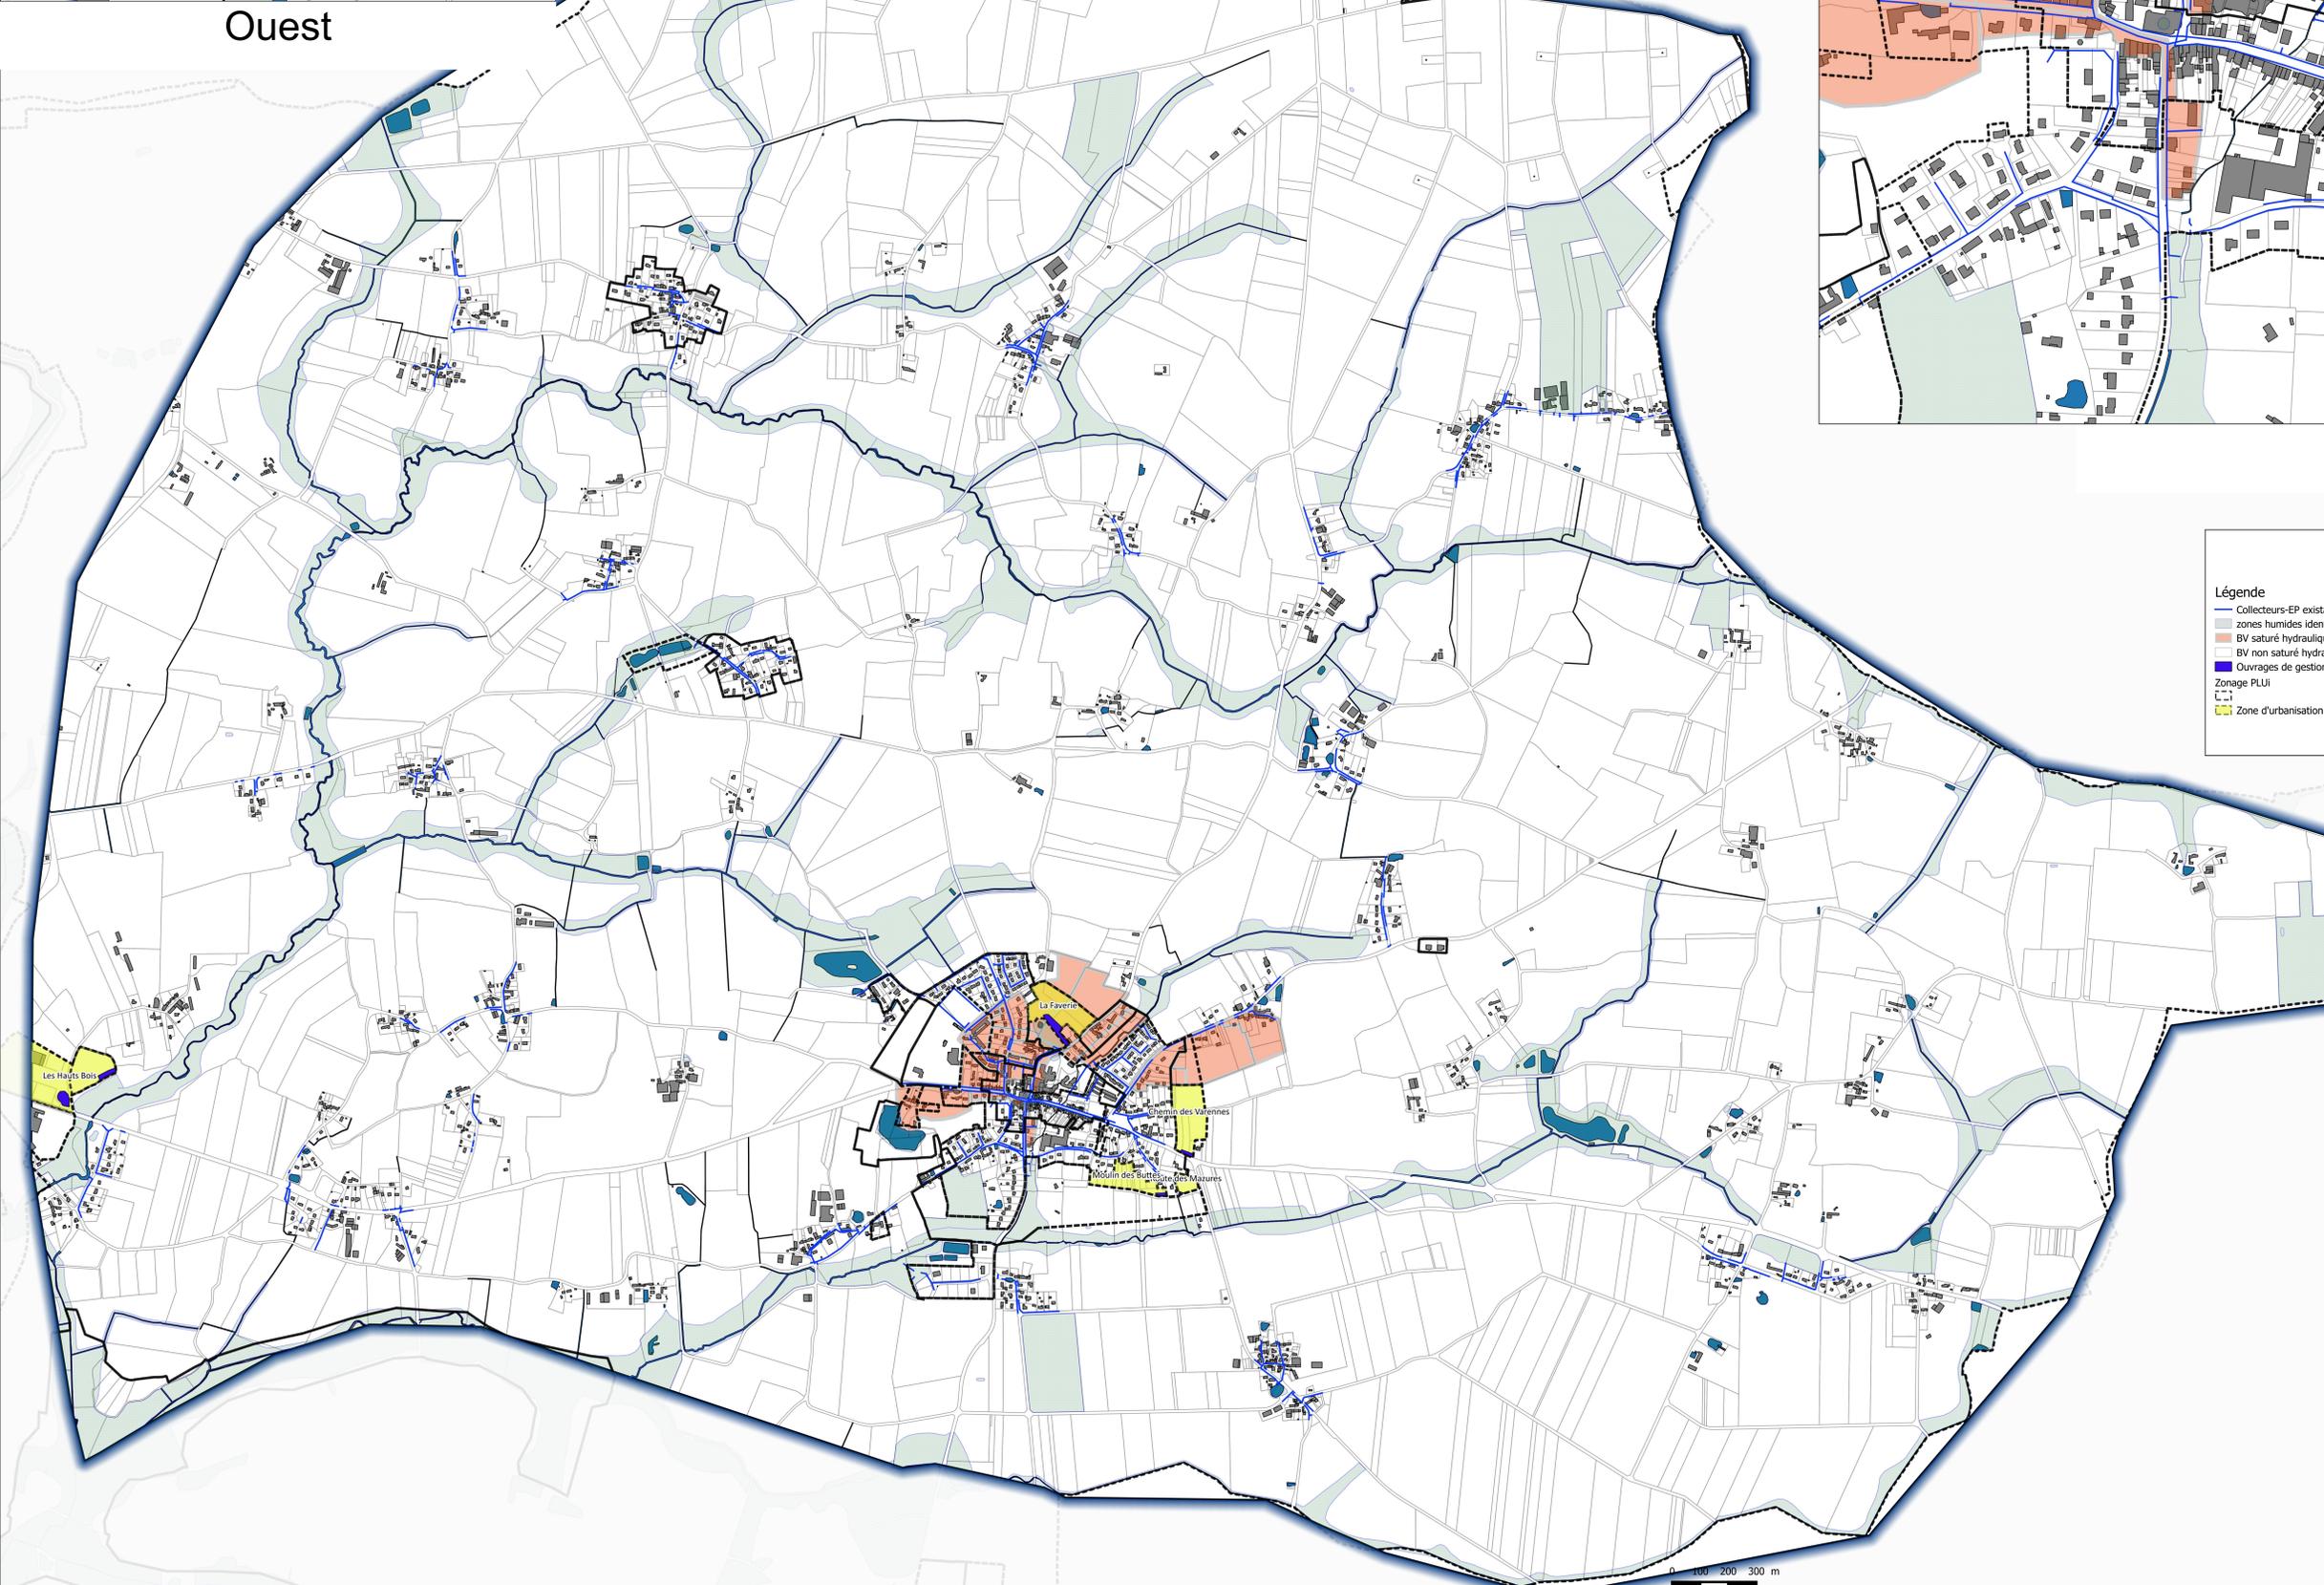

**Règles de gestion des eaux pluviales:**

Dans les bassins versants non saturés hydrauliquement:

Zone	Coefficient d'imperméabilisation maximal autorisé
Ua	100%
Ua	40%
Uba	25%
Uc	25%
Ud	40%
AU (zones futures)	100%
Ue	100%

En dehors de ces zones, il n'est pas proposé de mesure de gestion des eaux pluviales.

**Légende**

- Collecteurs-EP existants
- zones humides identifiées au PLUI
- BV saturé hydrauliquement : Mesures définies au § 3.4.2 de la notice
- BV non saturé hydrauliquement : Mesures définies au § 3.4.1 de la notice
- Ouvrages de gestion projetés zone Au
- Zonage PLUI
- Zone d'urbanisation future

Les Touches



**Schéma Directeur  
d'Assainissement Pluvial**

Zonage  
d'Assainissement des Eaux Pluviales